
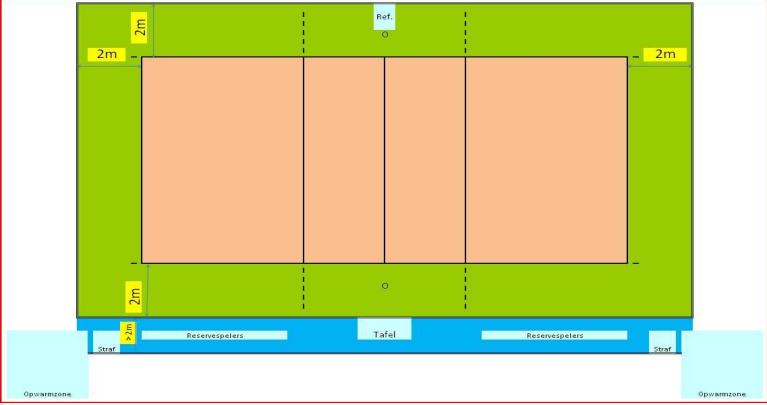



Homologatie Volley Belgium - Nationale 3				Geldig tot einde seizoen 2022 - 23																																																																																					
		Sporthal																																																																																							
		ACHTERBROEK																																																																																							
Club: AA-1979		Brasschaatsteenweg 35																																																																																							
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT		2920 Kalmthout																																																																																							
		Wedstrijdruimte 																																																																																							
 Te respecteren wedstrijdopstelling		In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.																																																																																							
Reeks: NAT 3 - D		Afmetingen																																																																																							
Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	32 m	Vrije zone speelveld (opslagzone) minimum 2 m																																																																																					
Licht:	754	Breedte:	22,20 m	Vrije zone speelveld minimum 2 m																																																																																					
Vloer:	Ondergrond: schokabsorberend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	6,95 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m																																																																																					
Scorebord	Manueel	Ruimte Administratie		ok																																																																																					
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)		ok																																																																																					
				Kleedkamer ploegen 2 Kleedkamer officials 1																																																																																					
		Vereiste codes Homologatiecode veld: 1		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>C</td><td>E</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B	B	B	B	A	B	B	B	A	A	C	A	B																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B																																																																														
B	B	B	A	B	B	B	A	A	C	A	B																																																																														
Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)																																																																																									
Hoogte aanvaard als code B (>7m) wegens het plaatsen van zwevende vloer in bestaande zaal (oorspronkelijke hoogte 7,03m)																																																																																									
Het scheidsrsgordijn moet volledig dichtgeschoven worden naar de kant van de inkomhal																																																																																									
Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.																																																																																									
Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.																																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Code</th> <th colspan="3">OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Vrije zone</td> <td>D</td> <td colspan="3">min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hoogte</td> <td>C</td> <td colspan="3">min. 6,50 m</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verlichting</td> <td>E</td> <td colspan="3">min. 300 lux</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Vloer</td> <td>B</td> <td colspan="3">Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lijnen</td> <td>C</td> <td colspan="3">Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Palen</td> <td>B</td> <td colspan="3">Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Platform scheidsr</td> <td>B</td> <td colspan="3">Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kleedk spelers</td> <td>B</td> <td colspan="3">Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kleedk scheidsr</td> <td>B</td> <td colspan="3">Met enkel lavabo</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>EHBO</td> <td>C</td> <td colspan="3">Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Verwarming</td> <td>A</td> <td colspan="3">Minimum 16°C</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Opw/strafzone</td> <td>B</td> <td colspan="3">Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.</td> </tr> </table>						VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020						Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES			1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn			2	Hoogte	C	min. 6,50 m			3	Verlichting	E	min. 300 lux			4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen			5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren			6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.			7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid			8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches			9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo			10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)			11	Verwarming	A	Minimum 16°C			12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.		
VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020																																																																																									
Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES																																																																																						
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn																																																																																						
2	Hoogte	C	min. 6,50 m																																																																																						
3	Verlichting	E	min. 300 lux																																																																																						
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen																																																																																						
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren																																																																																						
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.																																																																																						
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid																																																																																						
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches																																																																																						
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo																																																																																						
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)																																																																																						
11	Verwarming	A	Minimum 16°C																																																																																						
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.																																																																																						

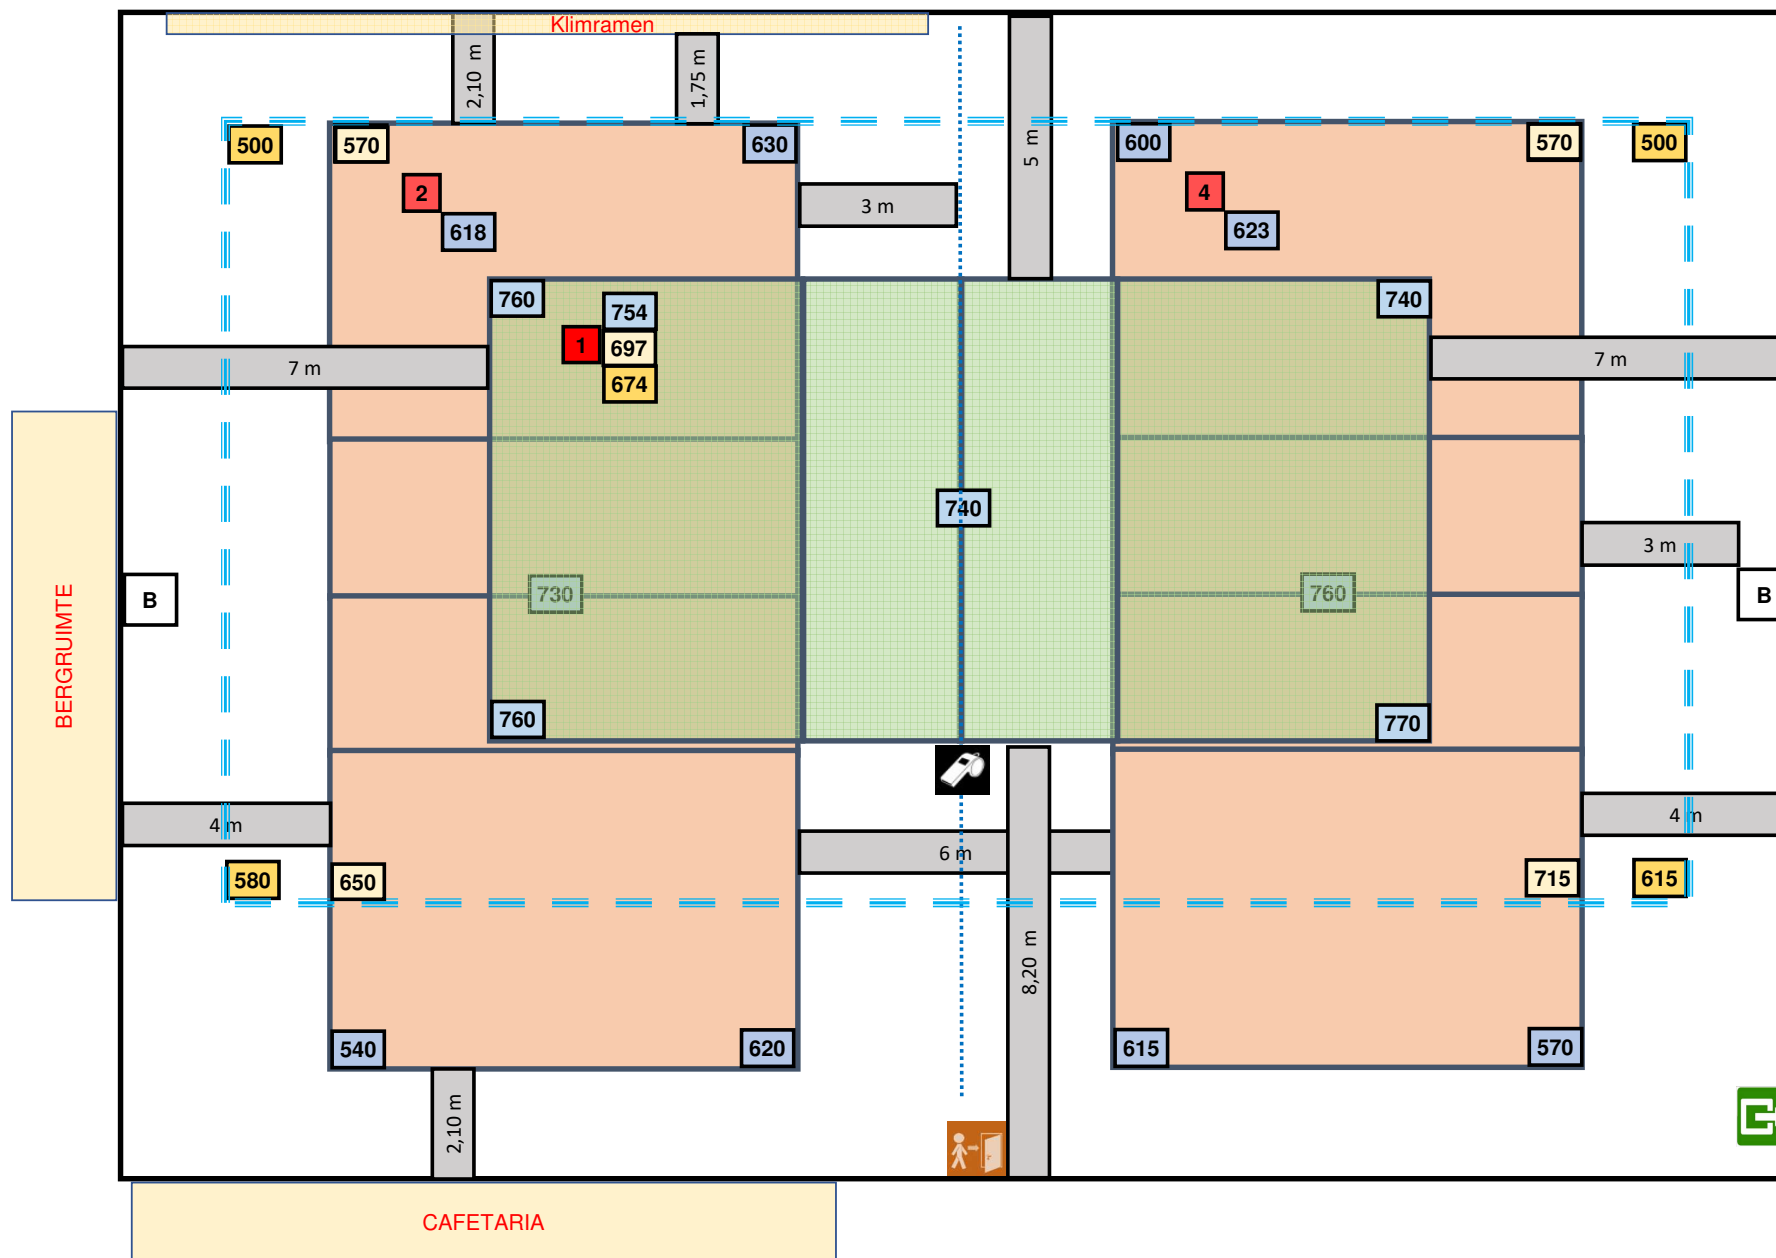

Lichtmeting vrije zone T1 = 3 / 5 m + 3 / 3 m