



Sporthal


HOFSTADE HEIDE

Club: **VB-1626**
HZ 93 HOFSTADE-ZEMST


Zandstraat 3
1981 Hofstade



Wedstrijdomgeving

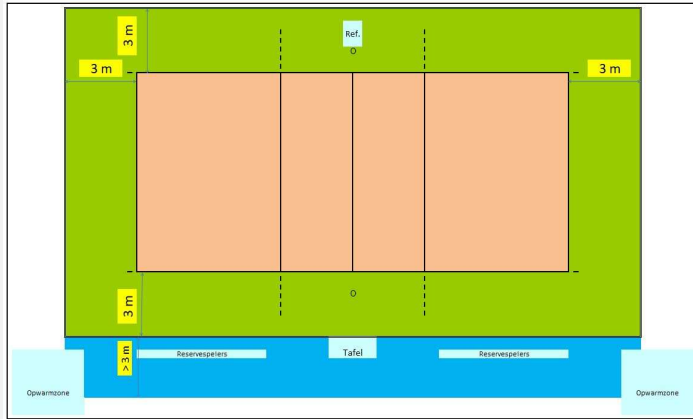

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.



Te respecteren wedstrijdopstelling

Reeks: NAT 2 - H -

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	42,2 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 3 m								
Licht:	313	Breedte:	29,5 m	Vrije zone speelveld	minimum 3 m								
Vloer:	Ondergrond: niet schokabsorberend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	6,96 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 24 m x 15 m									
Scorebord	Handscorebord	ed		ok	Kleedkamer ploegen 4								
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)		ok	Kleedkamer officials 2								
Vereiste codes													
Homologatiecode veld: 4													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)

Vrije zone:

- De vereiste vrije zone van 3 m dient steeds beschikbaar te zijn
- Er mag geen activiteit zijn op het aangrenzend veld als het gordijn niet gesloten is

3-Verlichting : de verlichting moet aangepast worden zodat aan de vereisten voldaan wordt

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 1 + 2 H + D 2023

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	C min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	B min. 7 m
3 Verlichting	D min. 400 lux
4 Vloer	B Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B Vast scheidsrechttersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	A Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9 Kleedk scheidsr	A Met douche
10 EHBO	C Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11 Verwarming	A Minimum 16°C
12 Opwarmingsruimte	B Opwarmingsruimte - niet afgebakend - beperkte ruimte.

