

# Homologatie Volley Belgium - Nationale 3

Geldig tot einde seizoen **2024 - 25**



Sporthal


## Gem. SPORTHAL

Club: **VB-2297**  
**GOLAZO AVERBODE**


Vorststraat 55  
**3271 Averbode**



Wedstrijdomgeving

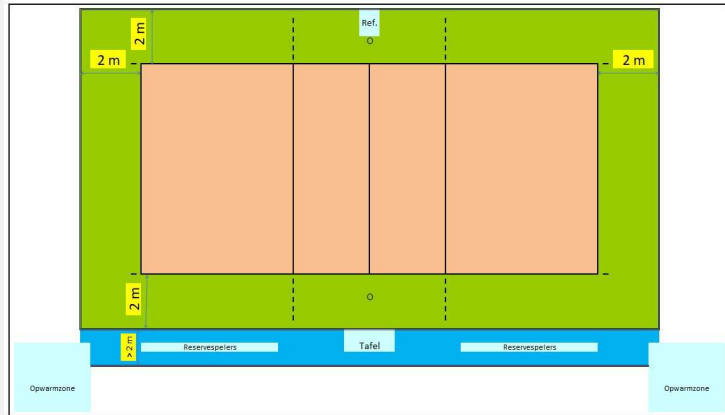

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.



Te respecteren wedstrijdopstelling

Reeks: **NAT 3 - H**

### Afmetingen

<b>Toeschouwers</b> Max. Toegelaten		Lengte:	42,05 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2 m
Licht:	468	Breedte:	22 m	Vrije zone speelveld	minimum 2 m
Vloer:	Ondergrond: schokabsorberend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22 m x 13 m	
Scorebord	Handscorebord - electr scorebord	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	4
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2
		Vereiste codes		1	2
		Homologatiecode veld:		1	1
				B	B
				D	A
				B	B
				B	B
				B	A
				A	A
				B	C
				A	A
				A	B
				A	B

### Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm. vermeld te worden op het wedstrijdblad.

### VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2023

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone <b>D</b> min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte <b>C</b> min. 6,50 m
3	Verlichting <b>E</b> min. 300 lux
4	Vloer <b>B</b> Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen
5	Lijnen <b>C</b> Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen <b>B</b> Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr <b>B</b> Vast scheidsrechttersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers <b>B</b> Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches
9	Kleedk scheidsr <b>B</b> Met enkel lavabo
10	EHBO <b>C</b> Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming <b>A</b> Minimum 16°C
12	Opwarmingsruimte <b>B</b> Opwarmingsruimte naast wisselbank - niet afgebakend - beperkte ruimte.

